



Assis, 12 de setembro de 2016.  
Ofício nº. **RBDS/269/2016**

Prezado Sr.

Todos os blocos dos Prédios do CDHU no Parque das Acácias estão conectados na Rede Coletora de Esgoto.

As caixas existentes na parte interna foi exigência da CETESB na época da construção do contrato.


Após a construção da Estação de Tratamento, o Condomínio deveria inutilizar as caixas. Alguns blocos fizeram e resolveram o problema.

A Sabesp não se responsabiliza pela manutenção e operação da área interna dos imóveis e ou condomínios.

Reiteramos que todos os blocos estão interligados a **Rede** Pública, entretanto antes da conexão, passavam pelas caixas construídas pelo CDHU.

Aproveitamos a oportunidade, para renovar nossos protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente

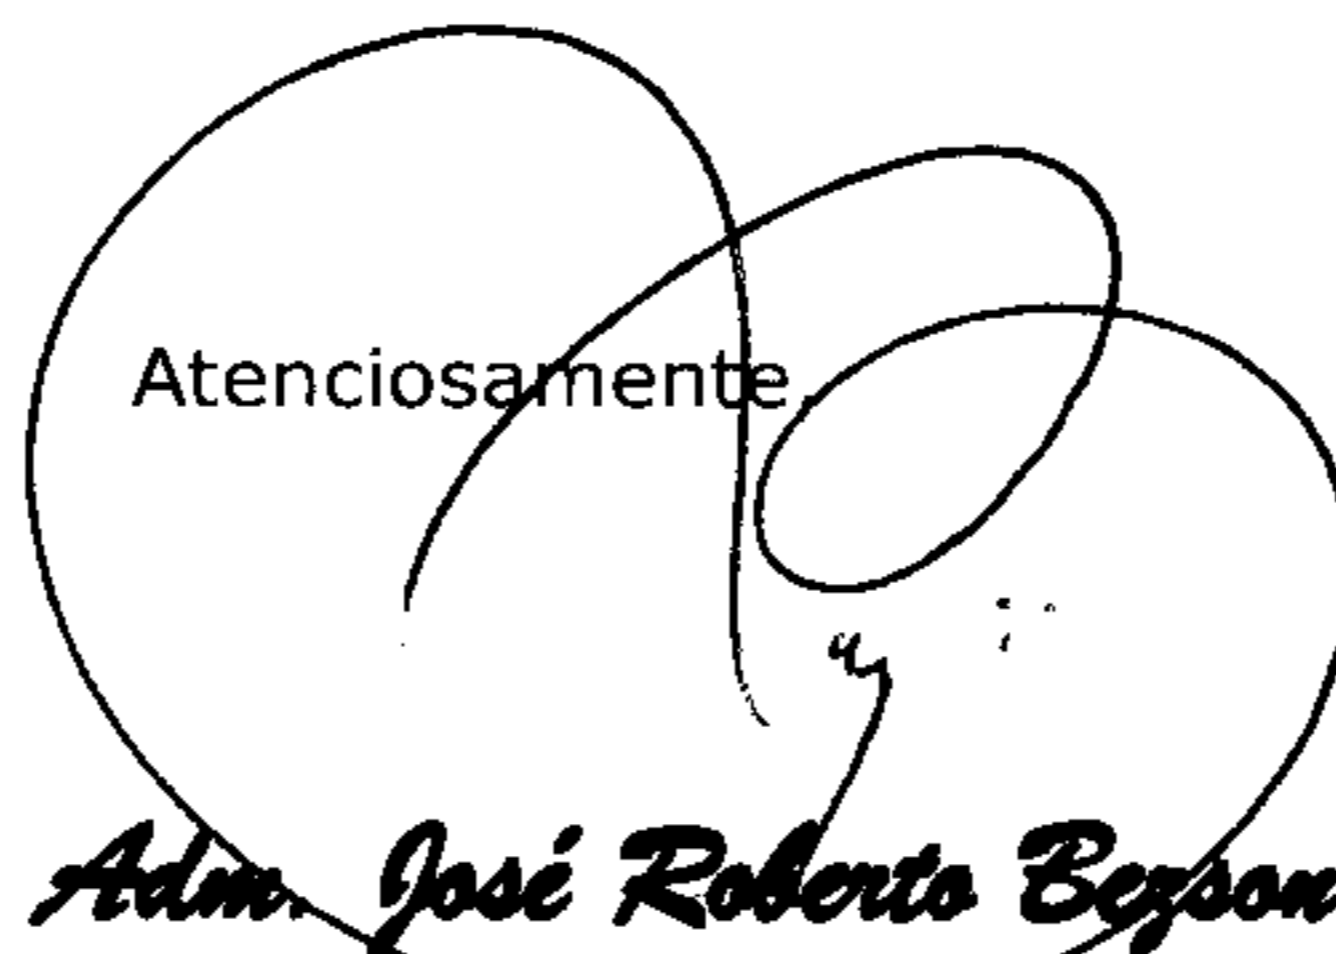

**Adm. José Roberto Beyson**  
Gerente de Divisão de Assis  
86909.4

Ilmo. Sr.  
**Edson de Souza**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de  
**ASSIS - SP.**

PROT. 003109 CÂMARA M. ASSIS 13/09/2016 13:23 4210314